

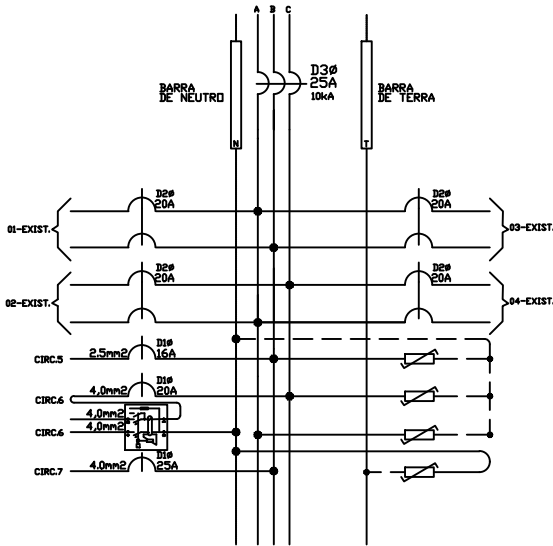



VESTIÁRIOS - ILUMINAÇÃO E TOMADA

DIAGRAMA TRIFILAR QDL-QUADRA (EXISTENTE)



DETALHE DE INSTALAÇÃO DE ANILHAS SEM ESCALA

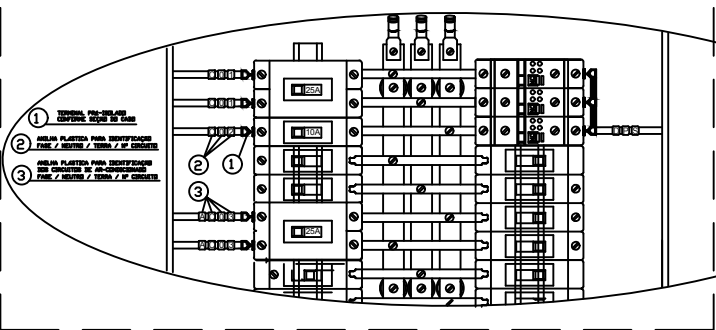

| SIMBOLOGIA | |
|--|---|
| | LUMINÁRIA P/ 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES 18W 1200MM (PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), C/ TEMPERATURA DE COR >4000K |
| | LUMINÁRIA P/ 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES 9W 60MM (PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), C/ TEMPERATURA DE COR >4000K |
| | INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO SIMPLES - H:110cm - TENSÃO DE ISOLAÇÃO - 250V |
| | TOMADA BAIXA SIMPLES + TERRA - PARA CONDULETE 4x2" DE ALUMÍNIO - H:30CM - PADRÃO BR - 127V - 2P+T-20A. |
| | CONDULETE DE ALUMÍNIO SÍLICO, SAÍDA "E" - DIÂMETRO DE 3/4" OU INDICADO. |
| | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE |
| | ELETRODUTO QUE DESCE |
| | ELETRODUTO FIXADO APARENTE NA PAREDE OU TETO EM PVC RÍGIDO, Ø3/4" OU INDICADO EM PLANTA BAIXA. |
| | PEAD SUBTERRÂNEO, DIÂMETRO INDICADO EM PLANTA BAIXA. |
| | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150x150x80 MM |
| | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, DIMENSÕES DE 30X30X50 CM |
| | PERFILADO METÁLICO DE 38x38mm, COM FUNDO PERFURADO |
| | INDICAÇÃO DE CONDUTORES - FASE, NEUTRO, RETORNO, CAMPAINHA, TERRA. |
| CORES DOS CABOS: | |
| FASE - PRETO OU VERMELHO / NEUTRO - AZUL CLARO / RETORNO - AMARELO - QUANDO NÃO INDICADO UTILIZAR CABOS COM SEÇÃO DE 2,5 MM² | |
| TERRA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - VERDE OU VERDE-AMARELO | |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ESCOLA: EEEFM PROF. NÉA MONTEIRO COSTA

OBRA: INSTALAÇÕES. ELÉTRICAS VESTIÁRIO

MUNICÍPIO: COLATINA

CONTEÚDO:
PTS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

LOTE: L3
DESENHO: PEDRO H.
DATA: 28/05/2019
PRANCHA: 01/01

SUBSECRETÁRIO DE
SUPORTE À EDUCAÇÃO:
AURÉLIO MENEGUELLI RIBEIRO