


NOTAS:
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA:
 1 - O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ O CONTEÚDO NA NORMA TÉCNICA 14-SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
 2 - A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A 0,10m DA VERGA.
 3 - A SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER INSTALADA DE MODO QUE A SUA BASE ESTEJA A 1,80m DO PISO ACABADO.
 4 - AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVERAM SER INSTALADAS NO TETO OU DE ACORDO COM O DETALHAMENTO DESTA PROJETO.
 5 - OS EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DEVERAM SER FABRICADOS E ADQUIRIDOS POR EMPRESAS CADASTRADAS NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.


LEGENDA E QUANTITATIVOS - EQUIPAMENTOS		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT.
EXTINTORES PORTÁTEIS		
	CARGA DE ÁGUA (2A)	02
	CARGA DE PÓ A.B.C (2A-20B.C)	06
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
	LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	12

LEGENDA	
	ALVENARIA EXISTENTE
	ALVENARIA A CONSTRUIR
	ALVENARIA A DEMOLIR

LEGENDA E QUANTITATIVOS - SINALIZAÇÃO					
SÍMBOLO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	QUANT.	TIPO
	S12	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		04	SINALIZAÇÕES BÁSICAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
	S1	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		01	
	S2	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		04	
	S9	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		01	
	E5	EXTINTOR DE INCÊNDIO		08	SINALIZAÇÕES BÁSICAS DE EQUIPAMENTOS

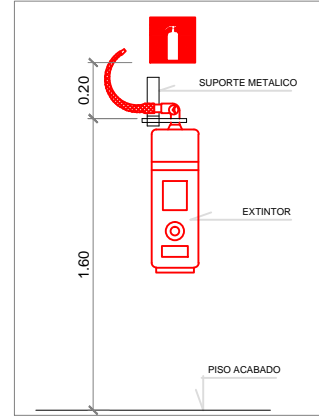


DET EXTINTORES DE PAREDE SEM ESCALA

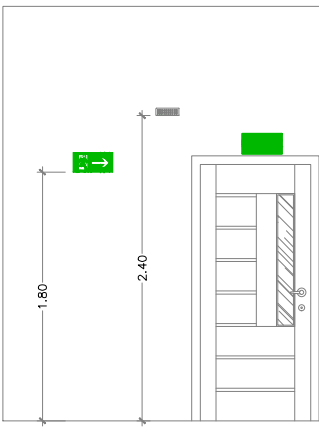

DET SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO SEM ESCALA

QUADRO DE ESQUADRIAS				
PORTAS / PORTÕES	NOME	LARG. x ALT./PEITORIL	MATERIAL	MODELO
	P1	0,60 x 2,10	MADEIRA	1 FOLHA DE ABRIR
	P2	0,70 x 2,10	MADEIRA	1 FOLHA DE ABRIR
	P3	0,80 x 2,10	MADEIRA	1 FOLHA DE ABRIR
	P4	0,90 x 2,10	MADEIRA	1 FOLHA DE ABRIR
	P5	0,60 x 1,75	MADEIRA	1 FOLHA DE ABRIR
	P6	0,70 x 1,75	MADEIRA	1 FOLHA DE ABRIR
	PF1	1,69 x 2,06	FERRO	1 FOLHA DE ABRIR
	PF2	0,98 x 2,10	FERRO	1 FOLHA DE ABRIR
	PF3	3,50 x 2,10	FERRO	2 FOLHAS DE ABRIR
JANELAS / BÂSCULAS / GUICHÊ	NOME	LARG. x ALT./PEITORIL	MATERIAL	MODELO
	J1	2,45 x 1,13 / 1,20	MADEIRA C/ VIDRO INCOLOR	ABRIR
	J2	1,44 x 1,00 / 1,22	MADEIRA C/ VIDRO INCOLOR	ABRIR
	J3	2,00 x 1,48 / 1,13	MADEIRA C/ VIDRO INCOLOR	ABRIR
	J4	1,22 x 1,12 / 1,27	MADEIRA C/ VIDRO INCOLOR	ABRIR
	J5	1,50 x 1,20 / 1,27	ALUMÍNIO C/ VIDRO INCOLOR	CORRER
	J6	1,05 x 1,43 / 1,05	MADEIRA C/ VIDRO INCOLOR	ABRIR
	J7	1,01 x 1,01 / 1,20	ALUMÍNIO C/ VIDRO INCOLOR	CORRER
	B1	0,94 x 0,60 / 1,70	MADEIRA C/ VIDRO INCOLOR	PIVOTANTE
	B2	0,43 x 0,60 / 1,70	MADEIRA C/ VIDRO INCOLOR	PIVOTANTE
	B3	2,00 x 0,68 / 1,92	MADEIRA C/ VIDRO INCOLOR	PIVOTANTE
	B4	2,40 x 0,49 / 2,12	MADEIRA C/ VIDRO INCOLOR	PIVOTANTE
	B5	0,74 x 0,80 / 1,74	MADEIRA C/ VIDRO INCOLOR	PIVOTANTE
	B6	1,33 x 0,66 / 1,03	MADEIRA C/ VIDRO INCOLOR	PIVOTANTE
	G1	0,59 x 1,51 / 1,14	VIDRO INCOLOR	FIXO (SECRETARIA)
	G2	1,33 x 0,66 / 1,03	ALUMÍNIO C/ VIDRO INCOLOR	FIXO (COZINHA)

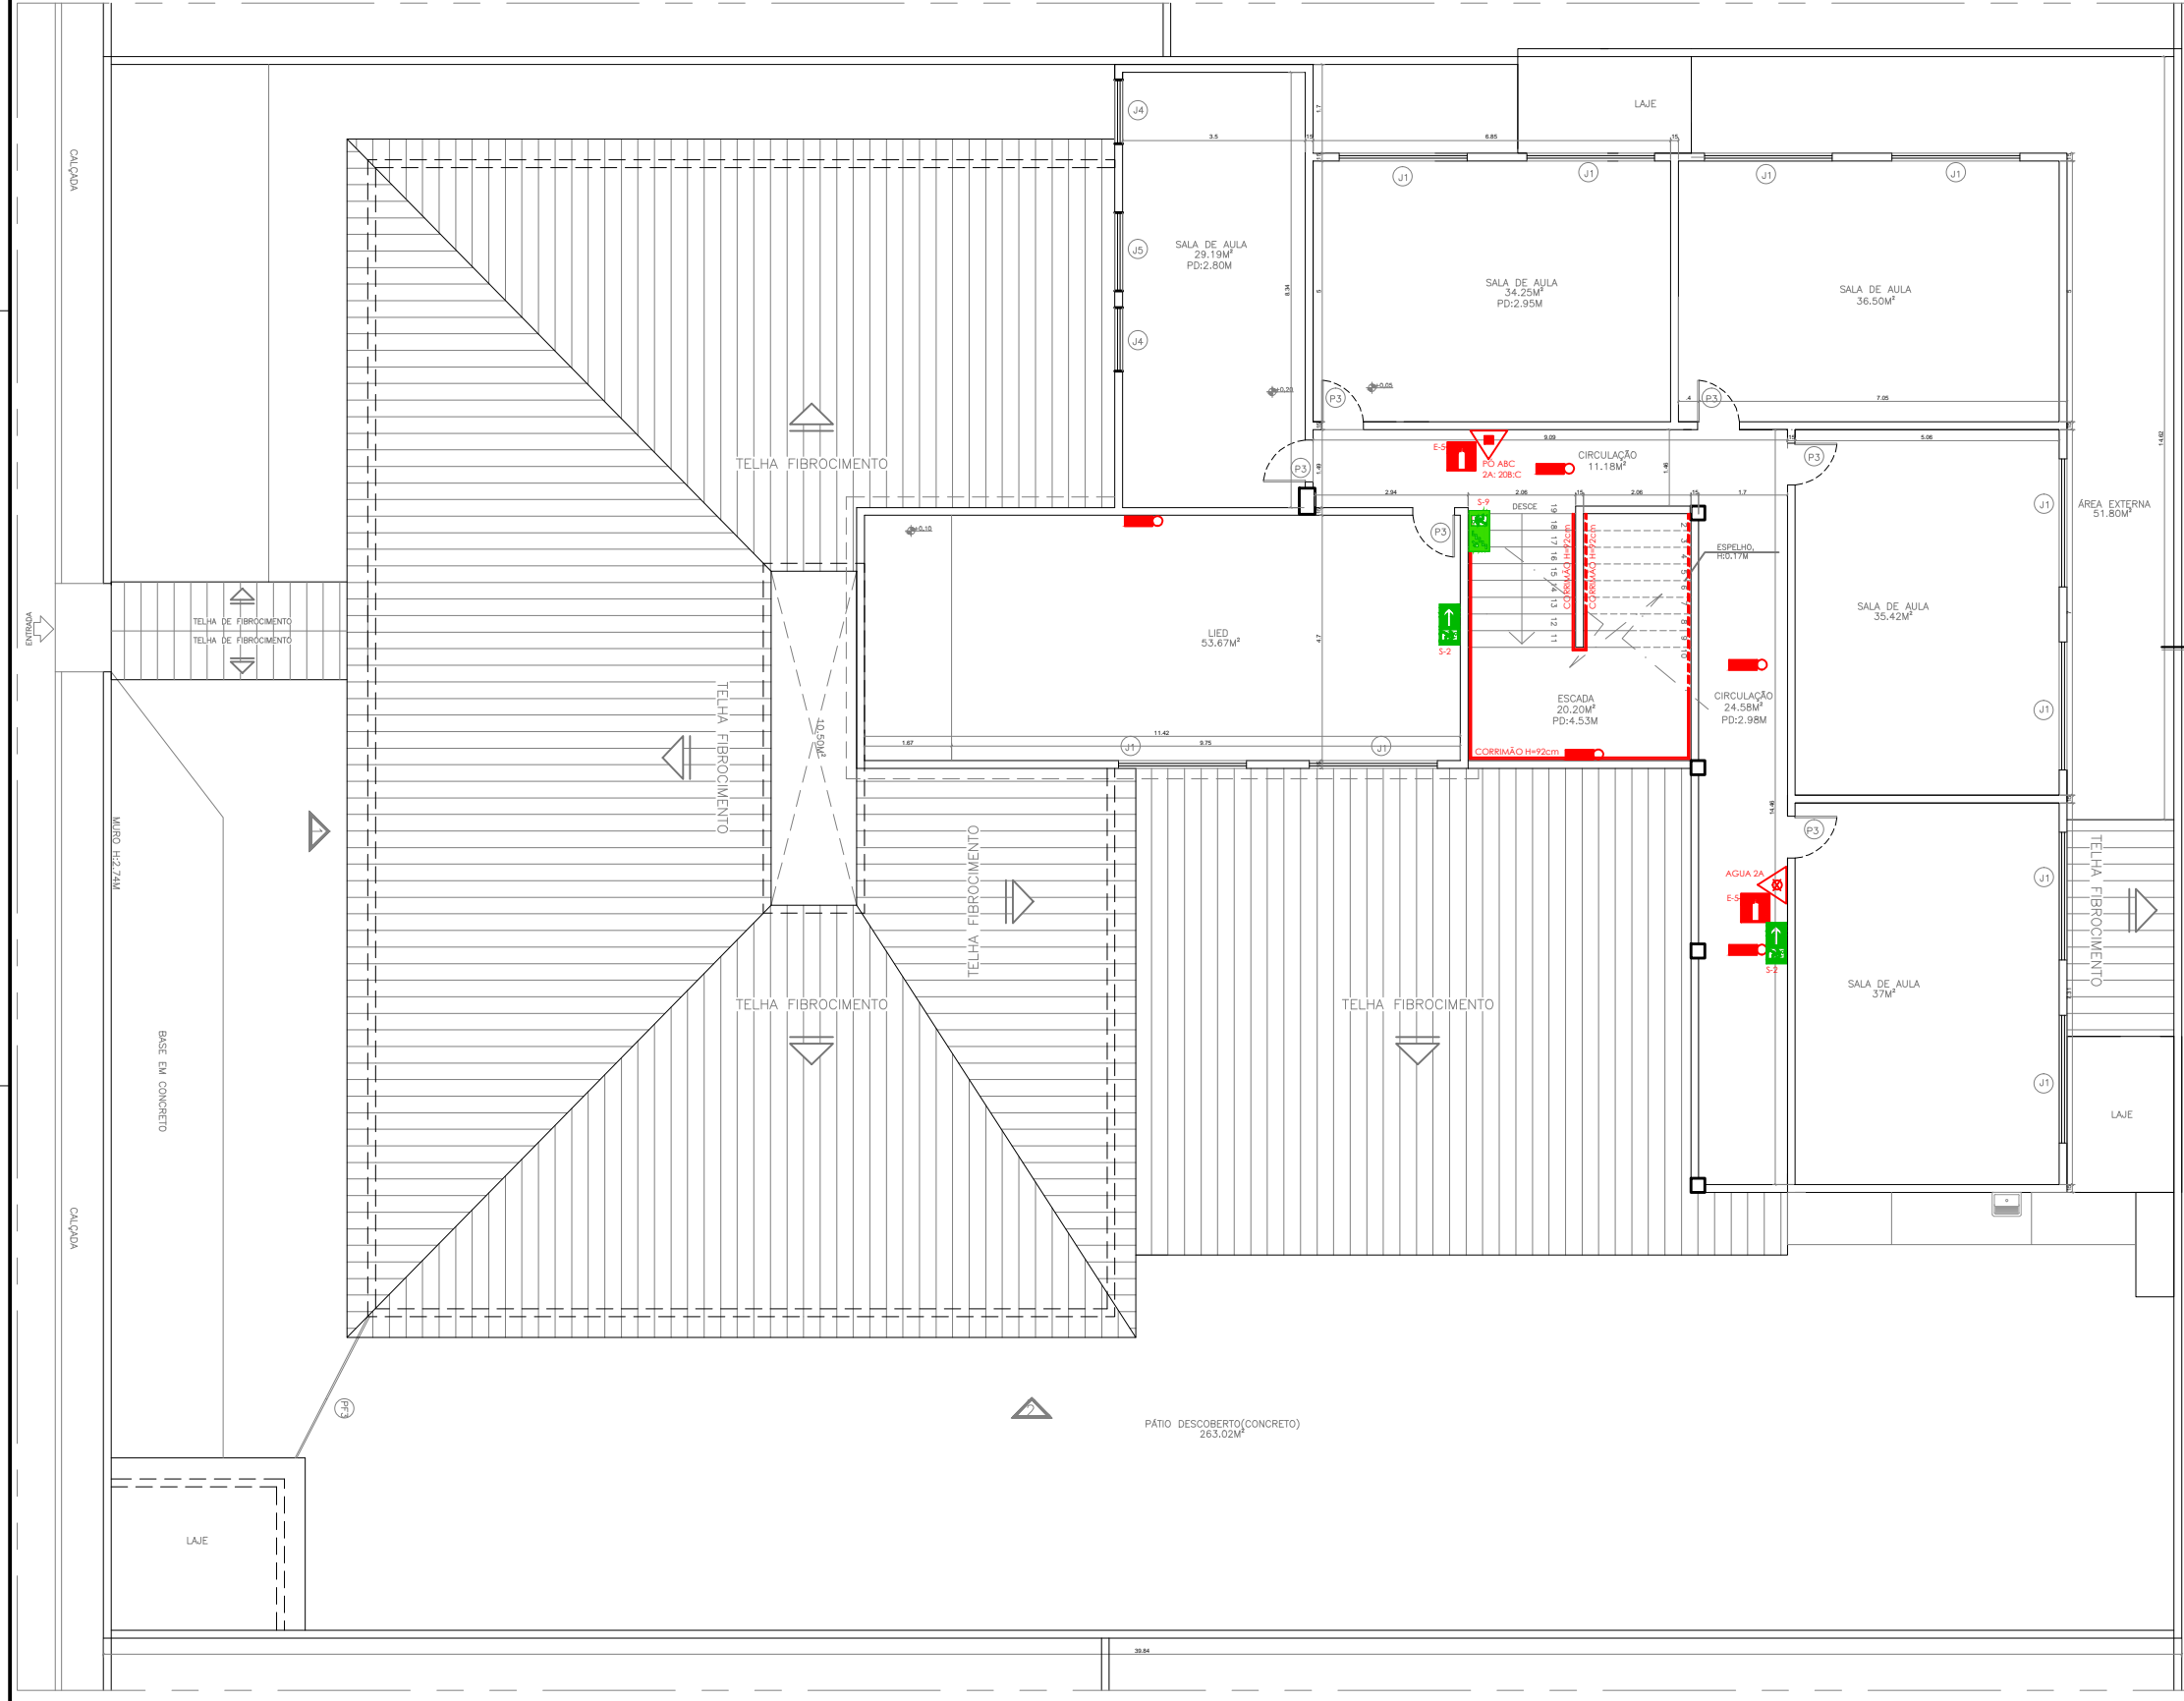

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO
 Esc.1/50

Nº	DESCRIÇÃO	RESP.	DATA
05			
04			
03			
02			
01			

REVISÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU

SEDU GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR

REFORMA NA ESCOLA
EEEF JOSÉ MARIA FERREIRA

ENDEREÇO: RUA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOVA BRASÍLIA, CARIACICA, ES

PROJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROJETO: COMBATE INCÊNDIO
SECRETÁRIO ESTADUAL: AURELIO MENEGELLI RIBEIRO	
GERENTE DA GERÊNCIA: MARCELO AMORIM GONÇALVES	ESCALA: INDICADA
COORDENADOR GERAL DE PROJETO: EDSON DE OLIVEIRA PIRES	UNIDADE: METRO
AUTOR PROJETO: KLEYSIANA DE ASSIS ESPERON VILLELA PEDRAS	CREA Nº: 64866/D
CO-AUTOR PROJETO: OS-AUTOR DO PROJETO	CREA ES: 9548/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA: VÍDEO
PROJETO: CR11-01-01-R00-02.dwg	SECRETARIA: KLEYSIANA
REFERÊNCIA: PLANTA BAIXA 1º PAVT	FOLHA: 02
DATA: JUL/19	REVISÃO: 02

2020-168745-D - E-DOCs - DOCUMENTO ORIGINAL - 18/02/2020 - 14:59 - PÁGINA 27/9

CAPTURADO POR	
WILSON RODRIGUES GONÇALVES ARQUITETO COORD SR SEDU - GERFE	
DATA DA CAPTURA	18/02/2020 14:59:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO	
WILSON RODRIGUES GONÇALVES ARQUITETO COORD SR SEDU - GERFE Assinado em 14/02/2020 09:25:23 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
MOISÉS BRITO SOBRINHO ENG COORD CIVIL SR SEDU - GERFE Assinado em 14/02/2020 09:57:58 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
EDSON DE OLIVEIRA PIRES ENG COORD GERAL MAST SEDU - GERFE Assinado em 18/02/2020 14:59:54 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
FELIPE DE BRITO AURÉLIO ENG COORD ELETRIC SR SEDU - GERFE Assinado em 18/02/2020 11:50:02 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
KLEYSIANA DE ASSIS ESPERIDON VILLELA PEDRAS ENG CIVIL JR SEDU - GERFE Assinado em 14/02/2020 11:38:05 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-H8TVLD>



Consulta via leitor de QR Code.