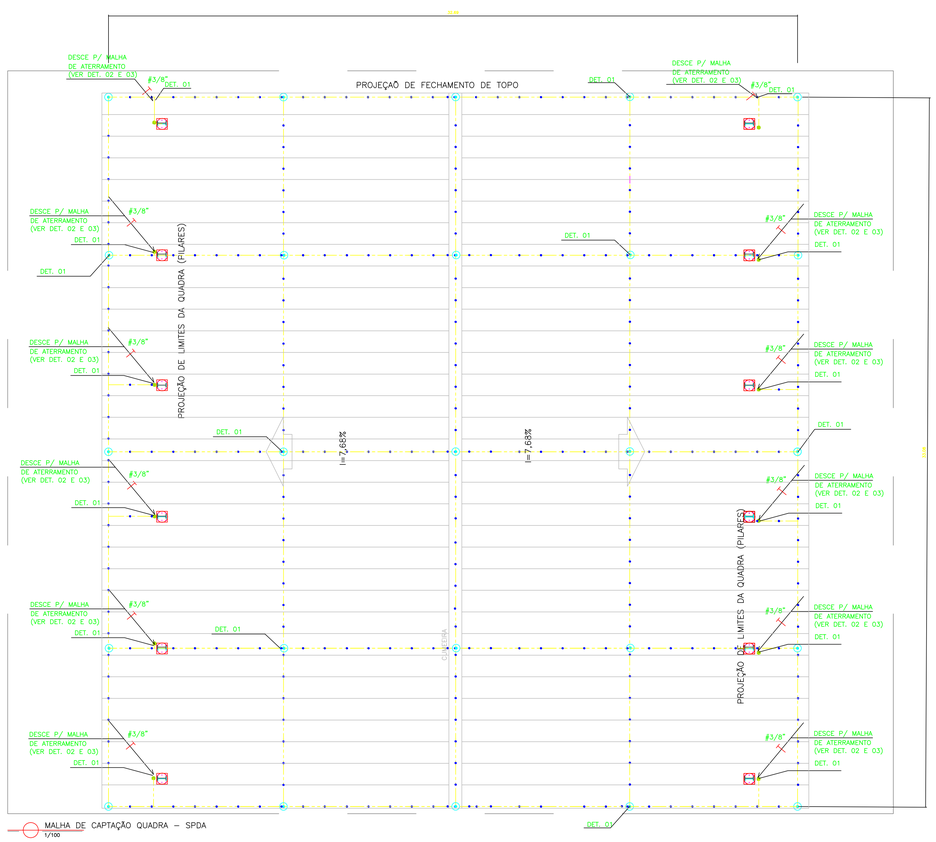

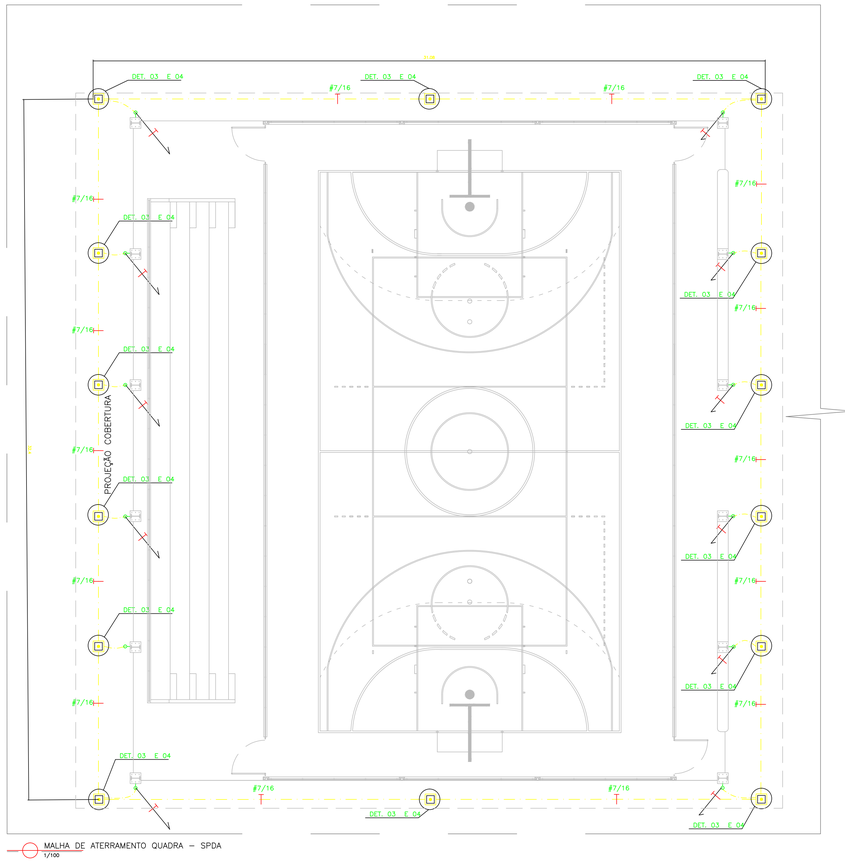





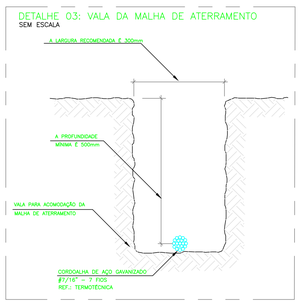

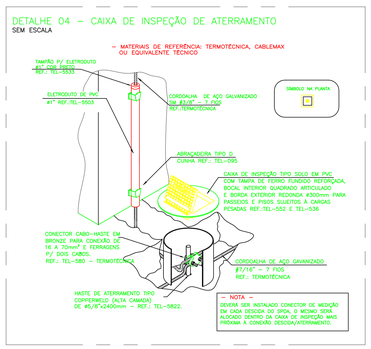

SIMBOLOGIA

	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC (TEL–552), C/ TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO (TEL–536). REF.: TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.
	BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 7/8"x1/8"x3m (70mm²), COM FUROS DE Ø7mm. REF.: (TEL–761) TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.
	CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 3/8 # 7/16" – 7 FIOS P/ MALHA DE ATERRAMENTO. REF.: CABLEMAX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
	ELETRODUTO QUE SOBE
	ELETRODUTO QUE DESCE
	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, FIXAÇÃO HORIZONTAL REF.: (TEL–2044) TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.
	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE
	DESCIDA EM CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO 3/8"
	DUBOA EM CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO 3/8"
	INDICAÇÃO DE CONDUTO DE ATERRAMENTO.

Nº.	DESCRIÇÃO	RESP.	DATA
05			
04			
03			
02			
01			

REVISÃO

SEDU

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU

GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR

epc

TÍTULO: **CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COBERTO DA EEEFM GOVERNADOR LINDENBERG**

ENDEREÇO: RUA DIRCEU CARDOSO, 240 – IRMÃOS FERNANDES – BARRA DE SÃO FRANCISCO – ES

PRANCHA: SPDA		PROJETO: SPDA	
SUBSECRETÁRIO ESTADUAL: AURÉLIO MENEGELLI RIBEIRO			
GERENTE DA GERFE: MARCELO AMORIM GONÇALVES		ESCALA: INDICADA	UNIDADE: METRO
COORDENADOR GERAL: EDSON DE OLIVEIRA PIRES	CREA–MG: 64866/D		VISTO:
COORDENADOR ELETRICISTA EPC: FELIPE DE BRITO AURÉLIO	CREA–ES: 013366/D		VISTO:
AUTOR PROJETO: HUGO LUIZ GONÇALVES	CREA–ES: 030108/TD		VISTO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO HERINQUE FALQUETO DIAS	CREA–MG: 159412/D		VISTO: 20120883
ARQUIVO: L4BSF06–02–SP–R00.dwg	DESENHO:		VISTO:

REFERÊNCIA: PLANTA BAIXA QUADRA ESPORTIVA, SPDA, ATERRAMENTO, SIMBOLOGIA E DETALHES CONSTRUTIVOS

FOLHA: 01 / 01

FORMATO:	OBSERVAÇÕES:	DATA:	VISTO:	REVISÃO:
A0		JULHO/2018		R00