



PLANTA BAIXA PARCIAL TÉRREO – DRENOS
ESC 1/75

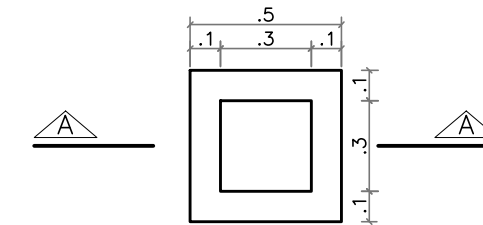

PLANTA BAIXA

TAMPA EM FERRO FUNDIDO
30x30cm COM DESCRIÇÃO
DO USO

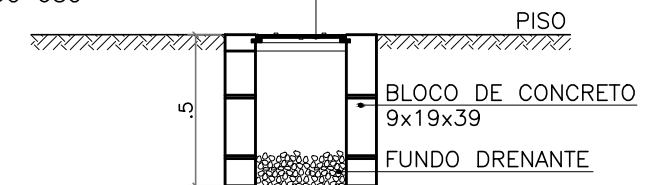


CORTE AA

CAIXA DE AREIA 30x30cm
ESC 1/25

NOTAS:

- OS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO REFERÊNCIA TIGRE, AMANCO OU SIMILAR NORMATIZADO, CONFORME NBR 5688 (ABNT EB 608), PARA ESGOTO.
- TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO SANITÁRIO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM VIROLA SÉRIE "EG", QUE TAMBÉM PODEM SER SOLDADOS.
- OS TUBOS DE PVC DEVERÃO ESTAR ENTERRADOS OU ABRIGADOS.
- DECLIVIDADE MÍNIMA DAS TUBULAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL NÃO INDICADA IGUAL A:
 - Ø ATÉ 75 mm – i = 2%
 - Ø ACIMA DE 75 mm – i = 1%
 - Ø ACIMA DE 150 mm – i = 0,5%
- NOS CASOS ONDE HÁ NECESSIDADE DE ATRAVESSAR PAREDES E/OU PEÇAS ESTRUTURAIS ATRAVÉS DE SUA ESPESSURA, DEVEM SER ESTUDADAS FORMAS DE PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO DA TUBULAÇÃO, EM RELAÇÃO À ESSAS PEÇAS, PELO USO DE CAMISAS OU OUTRO MEIO, IGUALMENTE EFICAZ.
- COTAS EM METROS E BITOLAS DOS TUBOS EM MILÍMETRO (mm) PVC.
- CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.

 SECRETÁRIO: HAROLDO ROCHA CORRÊA	GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	
	PAULO HARTUNG	
	OBRA: EEFEM "MARIANO FIRME DE SOUZA"	DES.: IGOR DALTIQ
	REFERÊNCIA: PLANTA BAIXA – DRENOS DETALHE CAIXA DE AREIA	DATA: OUTUBRO/2018 MUNICÍPIO: CARIACICA PRANCHA: 01/02