DETALHE HIDRANTE DE RECALQUE
SEM ESCALA

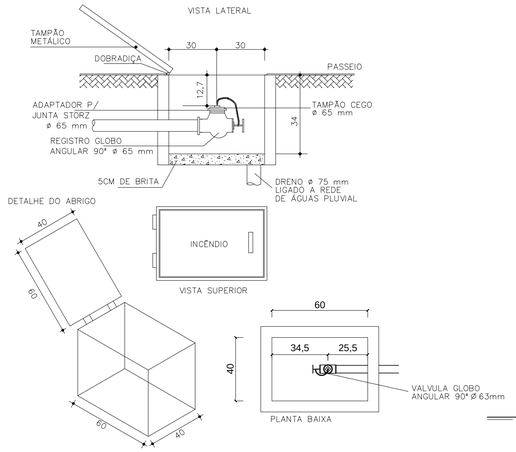

DETALHE HIDRANTE DE PAREDE
SEM ESCALA

MANGUEIRA	a	b
MANG.30m	80	90

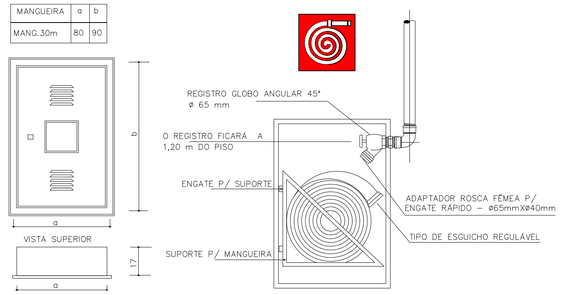

DETALHE HIDRANTE DE COLUNA
SEM ESCALA

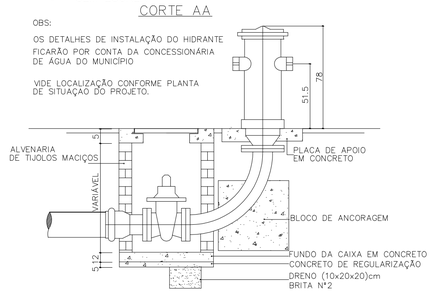

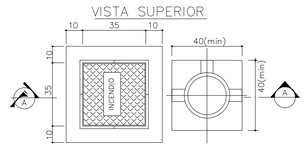

QUADRO DE ESQUADRIAS NOVAS - JANELAS E VeOS			
NÚ	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES/PEITORIL	QT.
JN1	Janela de correr de alumínio + vidro laminado liso incolor 6mm	3,33 x 1,35 / 1,25	38
JN2	Janela de correr de alumínio + vidro laminado liso incolor 6mm	2,40 x 1,35 / 1,25	03
CN1	Cobogó em concreto	3,20 x 0,40 / 2,10	09
CN2	Cobogó em concreto	0,80 x 2,80 / 0,1	01
BN1	Janela basculante de alumínio + vidro laminado liso incolor 6mm	3,33 x 0,80 / 1,80	04
BN2	Janela basculante de alumínio + vidro laminado liso incolor 6mm	2,00 x 0,80 / 1,80	04
BN3	Janela basculante de alumínio + vidro laminado liso incolor 6mm	0,80 x 0,80 / 1,80	02
GN1	Janela guilhotina alumínio anod. cor natural + vidro laminado liso incolor 6mm (Guich° passa pratos - cozinha)	2,10 x 1,25 / 0,85	01
GN2	Janela guilhotina alumínio anod. cor natural + vidro laminado liso incolor 6mm (Guich° passa pratos - cozinha)	1,40 x 1,25 / 0,85	01
GN3	Janela guilhotina alumínio anod. cor natural + vidro laminado liso incolor 6mm (Guich° recebimento de pratos - lava pratos)	1,20 x 1,00 / 1,10	01
GN4	Janela guilhotina alumínio anod. cor natural + vidro laminado liso incolor 6mm (Guich° de secretaria)	2,10 x 1,25 / 0,85	01
NÚ	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	QT.
	QUADRO DE ESQUADRIAS NOVAS - PORTAS		
PN1	Porta de abrir em madeira macia, lisa, tipo angelim pedra, padrão SEDU c/ visor em vidro laminado com massa - leo e pintura em tinta esmalte sint. branco	0,80 x 2,10	02
PN2	Porta de abrir em madeira macia, tipo angelim pedra, padrão SEDU com bit + verniz fosco incolor	0,80 x 2,10	09
PN3	Porta de abrir em madeira macia, tipo angelim pedra, padrão SEDU c/ visor em vidro laminado com bit + verniz fosco incolor	0,80 x 2,10	23
PN4	Porta de abrir em madeira de lei macia c/ friso p/ verniz, padrão SEDU inc. barra de apoio em chapa inox (SantElmos P.N.E)	0,80 x 2,10	02
	QUADRO DE ESQUADRIAS NOVAS - PORTAS		
PFN1	Portão de abrir em gradil metálico de 2 folhas barra chata	3,33 x 3,00	02

DETALHE CORRIMÃO
SEM ESCALA



ESQUEMA ELÉTRICO LIG. BOMBA
SEM ESCALA



DETALHE GUARDA CORPO E CORRIMÃO
SEM ESCALA

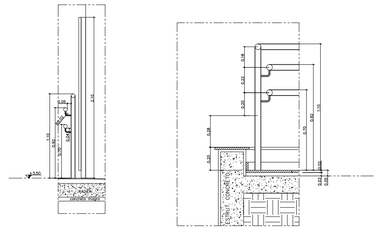

DET. EXTINTORES EM PAREDE
SEM ESCALA

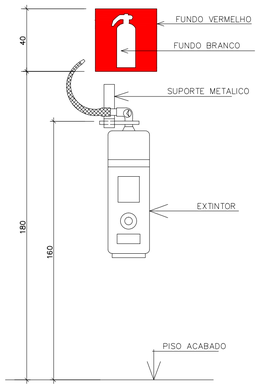

DETALHE TUBULAÇÃO ENTERRADA
SEM ESCALA

FIXAÇÃO ACIONADOR DE ALARME
SEM ESCALA

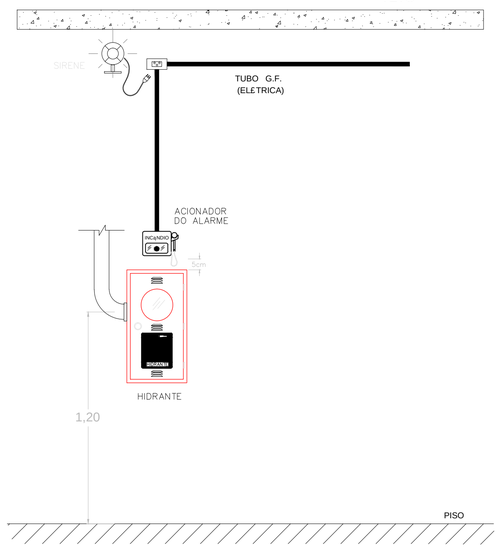

BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA



DET SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA



DET. CENTRAL DE ALARME
SEM ESCALA



(1) CENTRAL DE ALARME DE INCâNDIO ENDEREÇÁVEL, CAPACIDADE ATÉ: 256 ENDEREÇOS, 4 LAÇOS COM BATERIA REF. WALMONOF, ABAFIRE, DELTAFIRE OU EQUIVALENTE

DET. ACIONAR MANUAL
SEM ESCALA

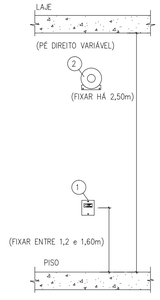

(1) ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCâNDIO ENDEREÇÁVEL, TIPO QUEBRA VIDRO

(2) SIRENE SIMPLES BRANCA 12V/300MA POTâNCIA 105 DBI, CONFORME PT018/2014 - CBMES, REF. DF0014 - DELTAFIRE

Corpo de Bombeiros Militar
Governo do Estado do Espírito Santo
Centro de Atividades Técnicas

Em : ___/___/___ Processo nº: _____

Risco predominante: _____Classe de Ocupação : _____

PARECER: O processo de segurança contra incêndio e pânico está de acordo com as normas vigentes.

APROVO:

_____
Analista

Nº.	DESCRIÇÃO	RESP.	DATA
02			
01			

REVISÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU
SEDU
GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR
epc

TÍTULO: **EEEFM IRACEMA CONCEIÇÃO SILVA**
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ENDEREÇO: RUA GUIMARÃES ROSA, S/N, CHACARA PARREIRAL – SERRA – ES

PRANCHA: DETALHES
PROJETO: COMBATE A INCÊNDIO

SECRETÁRIO ESTADUAL: VITOR AMORIM DE ANGELO

GERENTE DA GERFE: MARCELO AMORIM GONÇALVES
ESCALA: INDICADA
UNIDADE: METRO

COORDENADOR GERAL:
CREA:
VISTO:

AUTOR PROJETO: MOISÉS BRITO SOBRINHO
CAU-ES: RJ-36404/D
VISTO:

CO-AUTOR PROJETO:
CREA:
VISTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CREA/CAU:
VISTO:

ARQUIVO: L2SER27-01-IN-R04.dwg
DESENHO: CAIO A T SILVA
VISTO:

REFERÊNCIA:
DETALHE HIDRANTE DE PAREDE
DETALHE HIDRANTE DE RECALQUE
DETALHE HIDRANTE DE COLUNA

FOLHA: 04/07

FORMATO: A1
OBSERVAÇÕES:
DATA: JUNHO/2018
VISTO:
REVISÃO: